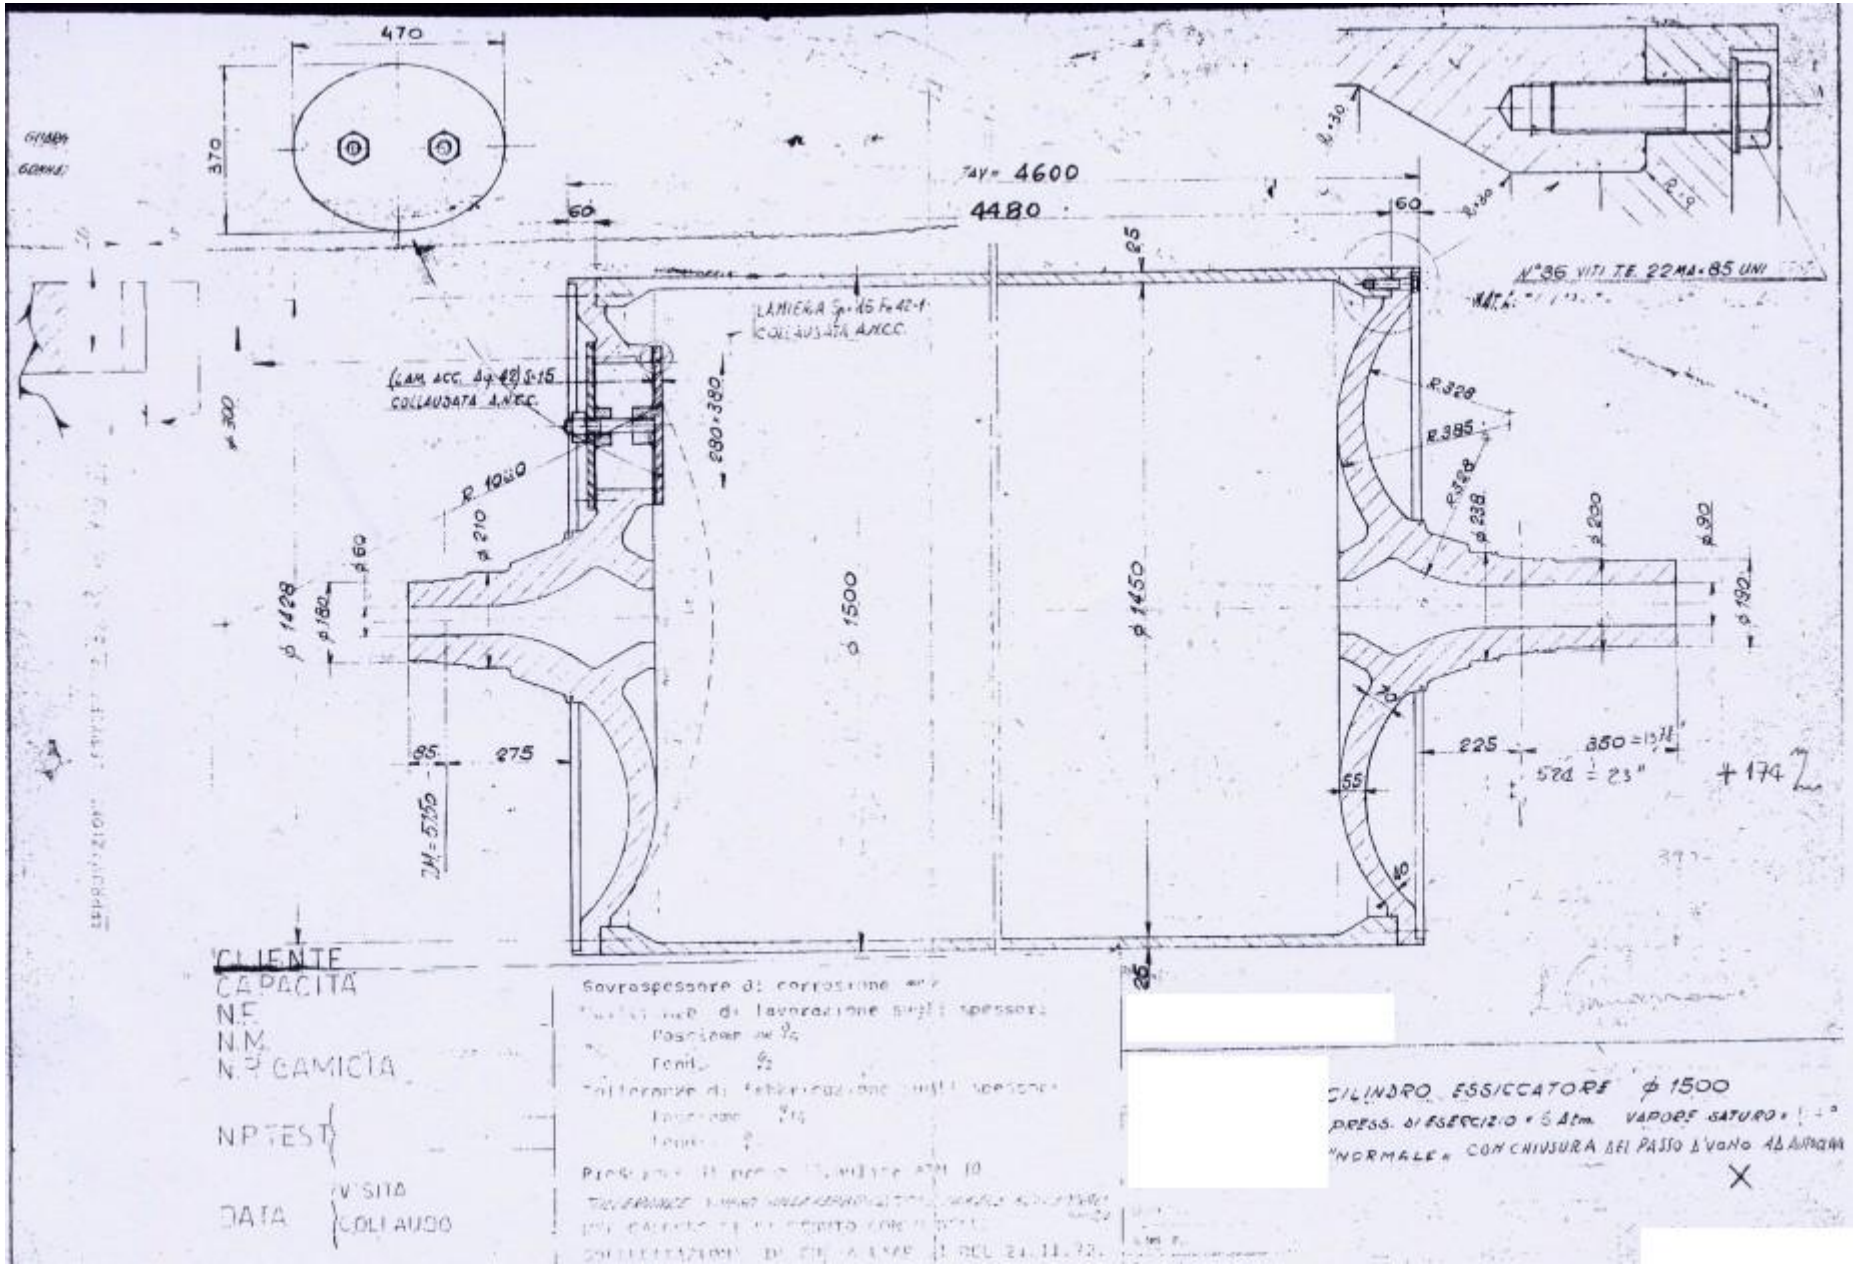
470
370
60
4480
60
25
N°36 VITI TE 22MA×85 UNI
LAMIERA Sp 45 Fe 42-1
COLLAUDATA A.N.C.C.
LAM. ACC. Sp 45 S-15
COLLAUDATA A.N.C.C.
R 1000
ø 210
ø 60
ø 180
ø 1428
ø 1500
ø 1450
R 328
R 385
R 328
ø 238
ø 230
ø 192
225
275
55
CLIENTE
CAPACITA
N.F.
N.M.
N.° CAMICIA
N.P. TEST
DATA
VISTA
COLLAUDO
CILINDRO ESSICCATORE ø 1500
PRESS. DI ESERCIZIO = 5 Atm. VAPORE SATURO
"NORMALE" CON CHIUSURA DEL PASSO D'UOMO A BAIONETTA